



Westansicht

1:100

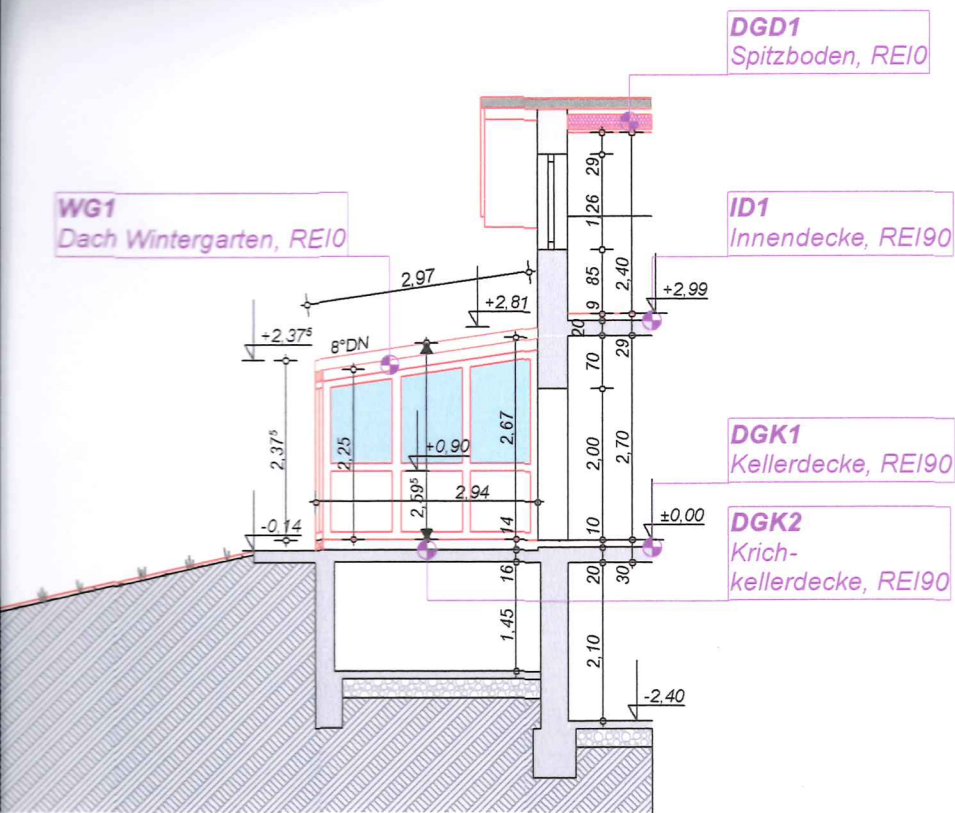

Schnitt 2-2

1:100

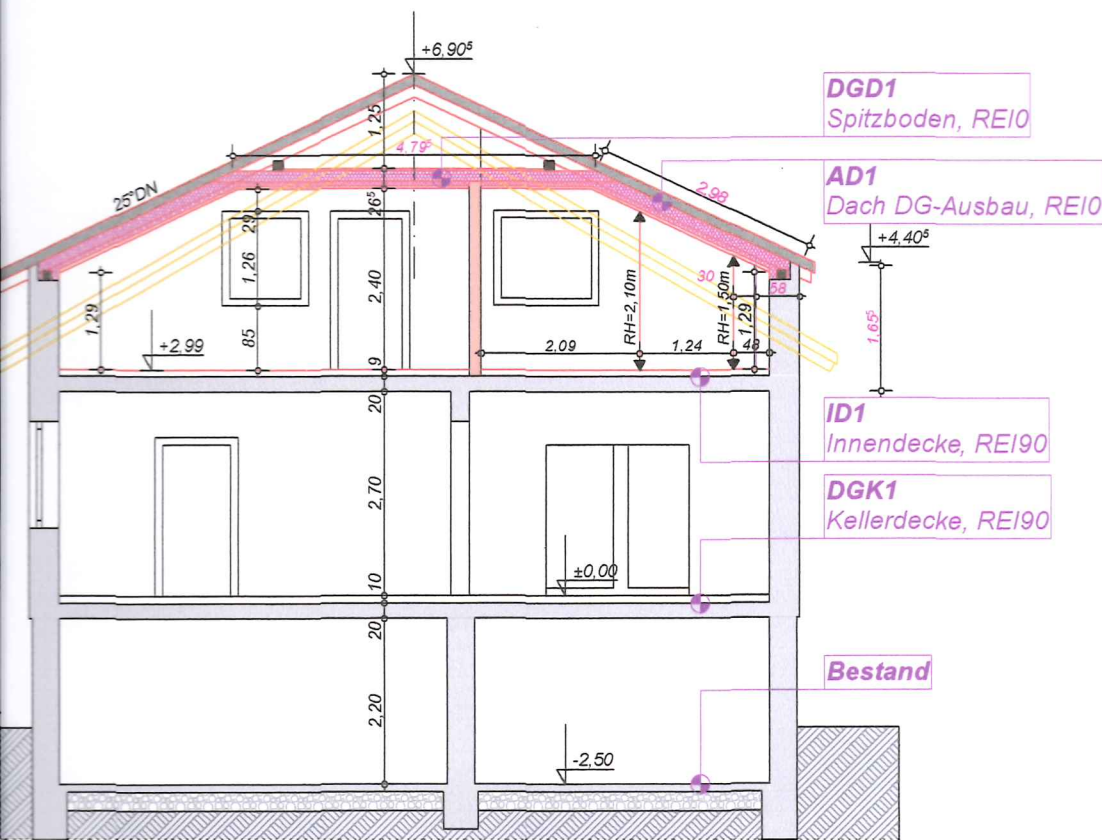

3	Außenputz
4	Hochlochziegel 17 cm b
5	Innenputz (Kalk-Zement)
	Wärmeübergangswiderst

DGD1	Spitzboden (DG-A
DGD	O-U, Bereich DG-Ausbau

Lage	
1	Vollholzschalung
2.0	• Konstruktionsvollholz Breite: 0,06 m Achsenabst
2.1	ISOVER ULTIMATE U
3.0	• Konstruktionsvollholz Breite: 0,06 m Achsenabst
3.1	ISOVER ULTIMATE H
4	ISOVER VARIO KM
5	Gipskartonplatten
	Wärmeübergangswiderst

DGK1	Kellerdecke_Bes
DGK	U-O, OIB Leitf. RL 6:201
	OIB Leitfaden RL 6:2011

DGK2	Decke Wintergar
DGK	U-O, Bereich Wintergar
1	Deckenputz
2	Stahlbeton-Decke (18cm)
3	AUSTROTHERM EPS V
4	Estrich (Beton-)
5	Fliesen geklebt
	Wärmeübergangswiderst

ID1	Zwischendecke (
ID1	U-O, Bereich DG-Ausbau
1	Deckenputz
2	Betonhohlkörperdecke
3	ISOVER TDPT Trittscha
4	Estrich (Beton-)
5	Belag (R = 1400)
	Wärmeübergangswiderst

WGD1	Trennwand gegen
WGD	A-I, Bereich DG-Ausbau
1	Außenputz
2	Hochlochziegel 17 cm b
3	Innenputz (Kalk-Zement)
	Wärmeübergangswiderst

Geschossname	Raumkat.	B
Dachgeschoss	01 NF	D
Dachgeschoss	01 NF	D
Dachgeschoss	01 NF	D
Dachgeschoss	01 NF	D
Dachgeschoss	01 NF	D
Dachgeschoss	01 NF	D
Erdgeschoss	01 NF	E
	01 NF	N
Erdgeschoss	15 BGF	B
Dachgeschoss	15 BGF	B
Erdgeschoss	15 BGF	B